
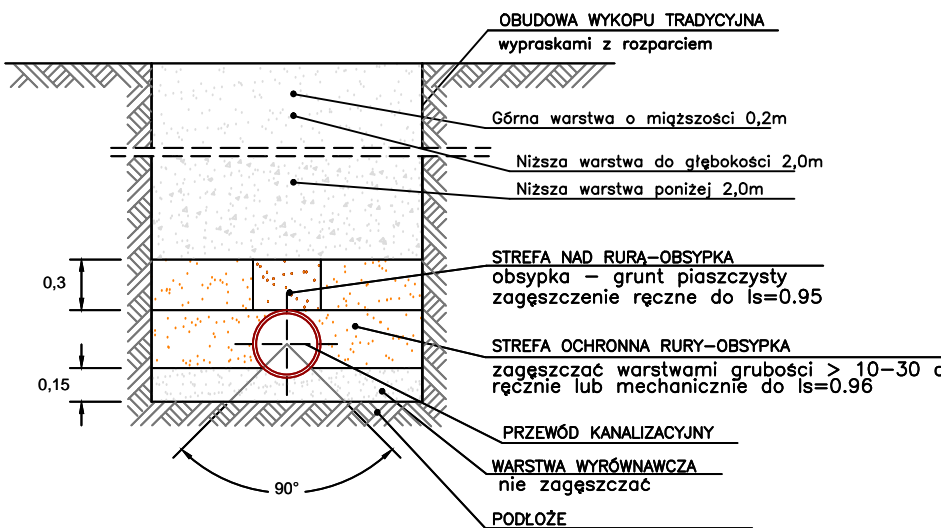


ul. Graniczna nawierzchnia asfaltowa

ul. Graniczna nawierzchnia ziemna



Stopień zagęszczenia pod jezdnią wykonaną zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w zależności od kategorii drogi:

Kategoria drogowa - obciążenie ciężkie

głębokość warstwy o miąższości 0,2m

niższa warstwa do głębokości 2,0m

poniżej 2,0 m

Kategoria drogowa - obciążenie średnie

głębokość warstwy o miąższości 0,2m

niższa warstwa do głębokości do 2,0m

poniżej 2,0 m

Tereny zielone

Uwagi

Ok. 30cm nad górną krawędź kanału ułożyć taśmę sygnalizacyjną z zatopioną wkładką metalową.

Kaskadę wewnętrzną stosować od wysokości przepadu H_{21,0m} wg Rys. 6.0.

EUROTECH Maciej Taff Stanisławów Drugi, ul. Łąkowa 2b 05-119 Legionowo eurotech2000@poczta.onet.pl		Eurotech	
Inwestor:		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki tel. (22) 751 35 04; fax: (22) 751 70 35	
INWESTYCJA:		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki Etap II - Kontrakt 8, 9 i 10	
NAZWA RYS.:		Profile podłużne przykanalików	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. M. Taff	Wa-401/01	STADIUM: Projekt
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. P. Matyja	MAZ/0449/POOS/08	Projekt wykonawczy
OPRACOWALI:	mgr inż. D. Kaczyński		Skala 1:100/500
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPRAW.:	DATA: 10.2013
			RYS. 3.24