
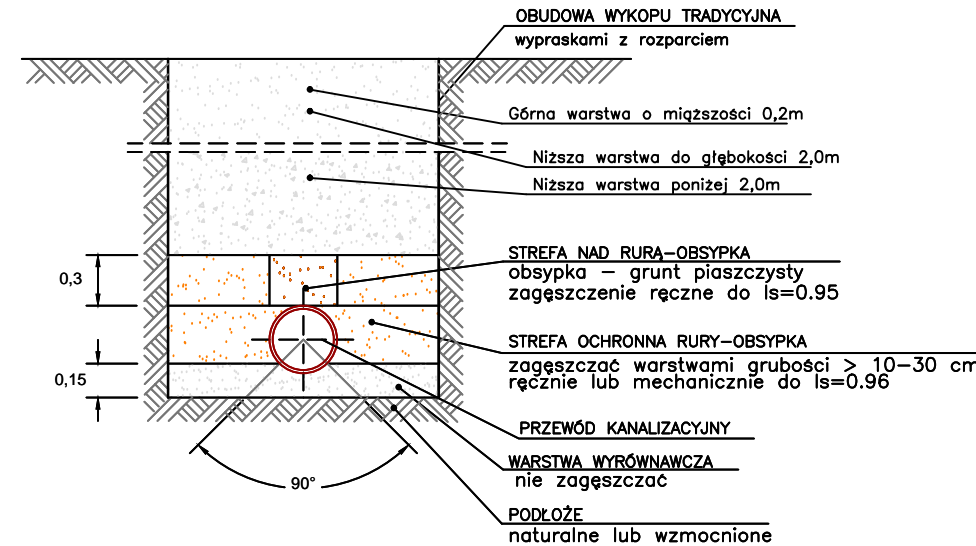


ul. Kwiatowa nawierzchnia asfaltowa



Stopień zagęszczenia pod jedną wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w zależności od kategorii drogi:

Kategoria drogowa - obciążenie ciężkie	wskaznik zagęszczenia
• górna warstwa o miąższości 0,2m	1,0
• niższa warstwa do głębokości 2,0m	1,0
• poniżej 2,0 m	0,97
Kategoria drogowa -obciążenie średnie	
• górna warstwa o miąższości 0,2m	1,0
• niższa warstwa do głębokości do 2,0m	0,97
• poniżej 2,0 m	0,95
Tereny zielone	0,95

Uwaga!  
Ok. 30cm nad górną krawędź kanału układać taśmę sygnalizacyjną z zatopioną wkładką metalową.

Kaskadę wewnętrzną stosować od wysokości przejazdu H<sub>31,0m</sub> wg Rys. 6.0.

EUROTECH Maciej Taff  
Stanisławów Drugi,  
ul. Łąkowa 2b  
05-119 Legionowo  
eurotech2000@poczta.onet.pl



Inwestor:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki  
tel. (22) 751 35 04; fax.: (22) 751 70 35



INWESTYCJA:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia  
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
na terenie gminy Łomianki  
Etap II - Kontrakt 8, 9 i 10

NAZWA RYS.:

Profile podłużne przykanalików

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. M. Taff

Wa-401/01

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. P. Matyja

MAZ/0449/POOS/08

OPRACOWAŁ:

mgr inż. D. Kaczyński

inż. P. Kucharczyk

FUNKCJA:

IMIĘ I NAZWISKO:

NR. UPRAW.:

PODPIS:

DATA:

10.2013

RYS.

3.17